


委
受
受
检
报



1. 本机构
2. 本机构
3. 本机构
4. 本机构
5. 本机构
6. 本机构
7. 本机构
8. 本机构
9. 本机构

检测数据
 检测
 和本机构的
 程序
 标识报告中
 会证明作用
 ，在
 签字人
 不可复现的字或
 检测
 效期的样品
 本本
 不得用于广告
 告、
 三天内向本
 检测
 院检测中心
 心查

本地
 邮
 联
 传

孵化楼 A 栋
 2 楼

人 息

编 辑: 李羽怡
审 核: 李静
签 发: 李羽怡
签发日期: 2024年2月

采样时间: 2024年2月2日
采样人员: 王思浩、陈海辉
检测时间: 2024年2月2日 19日
检测人员: 陈琪、陈芷欣、罗



报告

三、 废水

1467.60m³/d

牙

(2)

(4)

备注


1

1、...
2、...
3、...
4、...
5、...
6、...
7、...
8、...
9、...
10、...
11、...
12、...
13、...
14、...
15、...
16、...
17、...
18、...
19、...
20、...
21、...
22、...
23、...
24、...
25、...
26、...
27、...
28、...
29、...
30、...
31、...
32、...
33、...
34、...
35、...
36、...
37、...
38、...
39、...
40、...
41、...
42、...
43、...
44、...
45、...
46、...
47、...
48、...
49、...
50、...
51、...
52、...
53、...
54、...
55、...
56、...
57、...
58、...
59、...
60、...
61、...
62、...
63、...
64、...
65、...
66、...
67、...
68、...
69、...
70、...
71、...
72、...
73、...
74、...
75、...
76、...
77、...
78、...
79、...
80、...
81、...
82、...
83、...
84、...
85、...
86、...
87、...
88、...
89、...
90、...
91、...
92、...
93、...
94、...
95、...
96、...
97、...
98、...
99、...
100、...

W

W

W

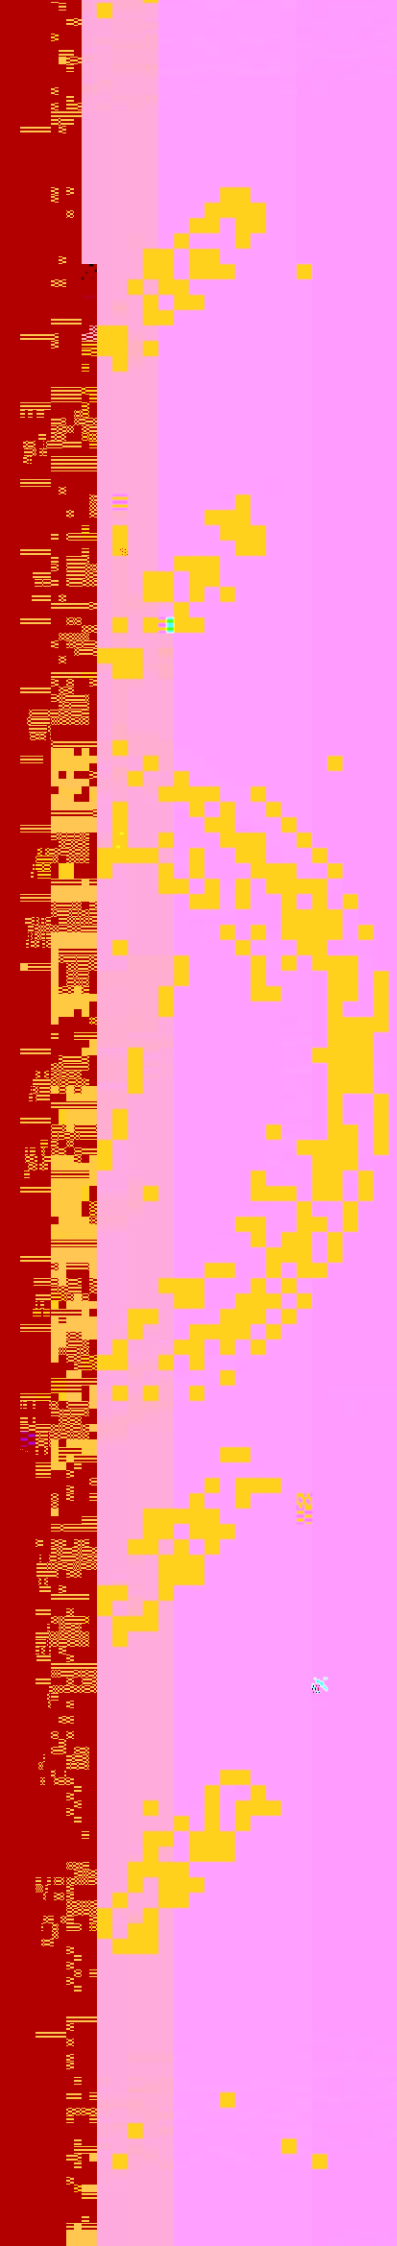

g/L (备注除...外)

果 标准限值 a

°C) 6~

60

20

90

10

10

0.5

0.5

5.0

15^b

°C) 6~9

60

20

90

10

10

0.5

15^b

污染物最高允许排放

项目最高允许排放

875 m³/h。

875 m³/h。

875 m³/h。

875 m³/h。

875 m³/h。

875 m³/h。

875 m³/h。

875 m³/h。

附件一



站)



附件二



示废水 采样点位

附件三:

检测项目	评价结果
五日生化需氧量 (mg/L)	合格
化学需氧量 (mg/L)	合格
氨氮 (以氮计) (mg/L)	合格
氟化物 (以F ⁻ 计) (mg/L)	合格
总磷 (以P计) (mg/L)	合格
磷酸盐 (以P计) (mg/L)	合格
阴离子表面活性剂 (mg/L)	合格
总氮 (以氮计) (mg/L)	合格

